


Наименование заказчика	
Телефон	
Контактное лицо	

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ЭСКИЗ)
на изготовление сварного резервуара

Размеры		Базовые элементы	
Объем (V), м ³		Патрубок выход:	
Назначение		Диаметр (D ₂), мм.	
Место установки		Глубина относительно верха (H ₂), мм.	
Глубина залегания (H ₃)		Вентиляционный патрубок изготавливается стандартно H _r +500.	
Габариты*			
Длина (L), мм*			
Диаметр (D), мм*			
Базовые элементы			
Высота горловины (колодец обслуживания) H _r , мм. (станд.=1000)			
Диаметр горловины D _r , мм. (станд.=700)			
Лестница		Примечание	
Полимерный люк приварной**		* Окончательные габариты устанавливает производитель исходя из требуемого объема и пожеланий заказчика.	
Патрубок вход:		** Высота полимерного люка учитывается отдельно от высоты колодца.	
Диаметр (D ₁), мм.			
Глубина относительно верха (H ₁), мм.			

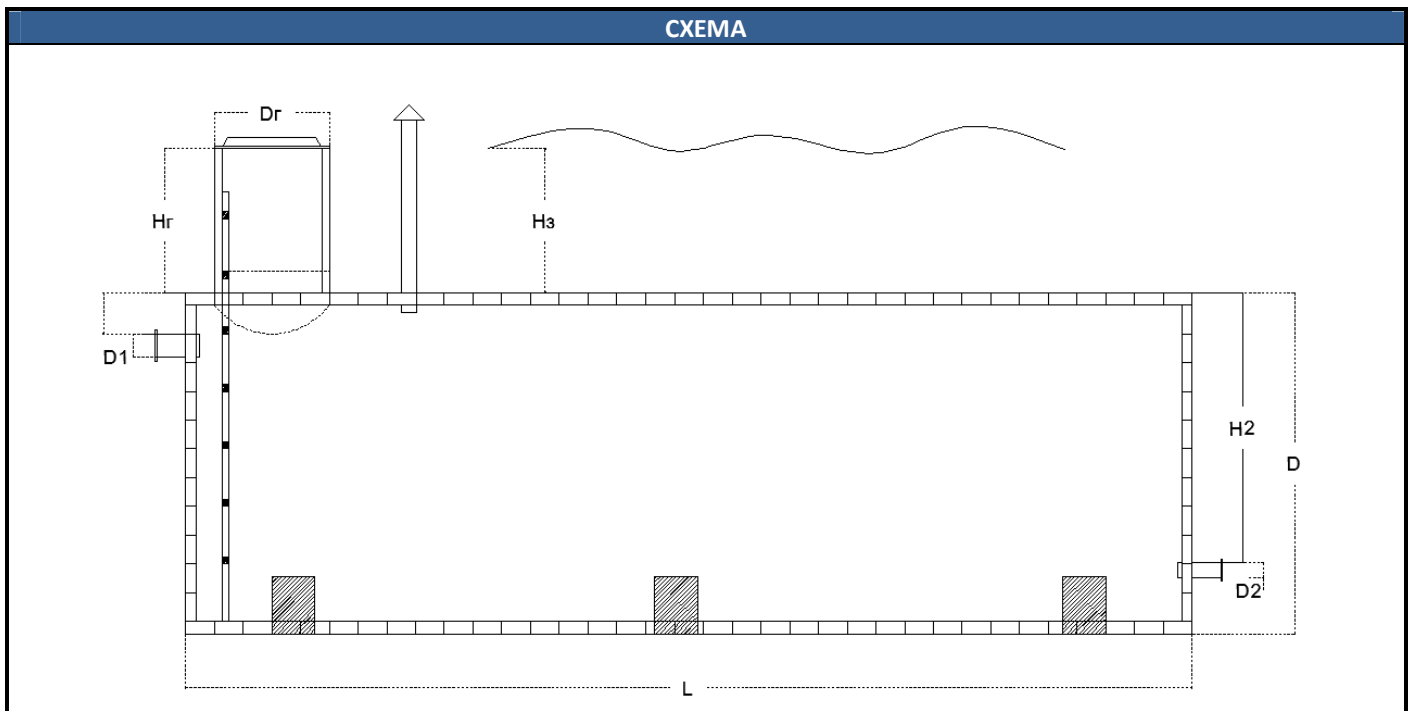

Прим.	
-------	--

	Подпись _____ / _____ / _____
--	-------------------------------